


- EcodéTECTeur pour minuterie
- Motion sensor for time-lag switch
- Ανιχνευτής για χρονόμετρο
- Czujnik obecności do wyłącznika czasowego
- Detektor por temporizador
- Detektor pre časový spínač
- Detektor pro časový spínač
- Датчик для таймера

0 670 27


 legrand®







www.legrandoc.com






	• 100 - 240 V~ • ~100-240 В
	• 50/60 Hz • 50/60 Гц
	• 100 ms • 100 мс
	• 500 mA max. • 500 мА мэу. • 500 mA maxi • 500 мА макс.
	• 2 x 2,5 mm ² • 2 x 2,5 ММ ²
	-5°C / +45°C
	• PIR • Пассивный ИК-датчик
	• 1000 lux • 1000 lux ^ü • 1000 лк
	• 12 min. • 12 мин.
	• 8 m - 120° • 8 м - 120°




4 126 02
0 047 04

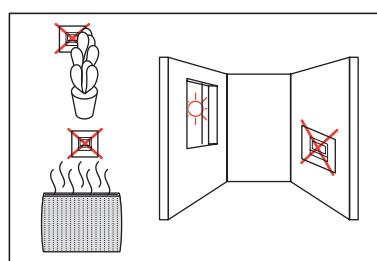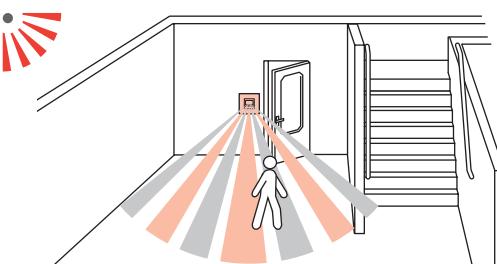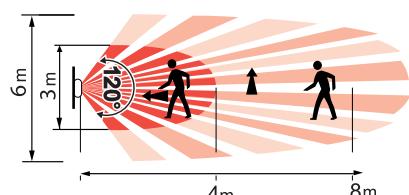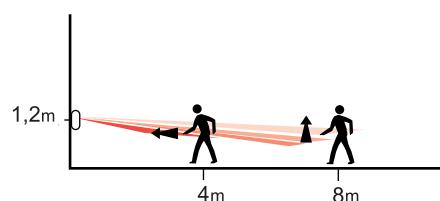

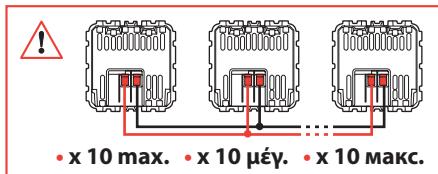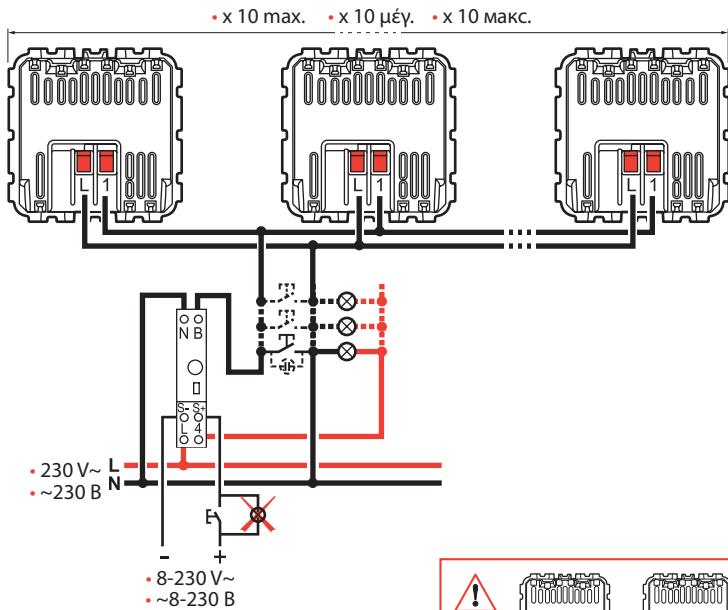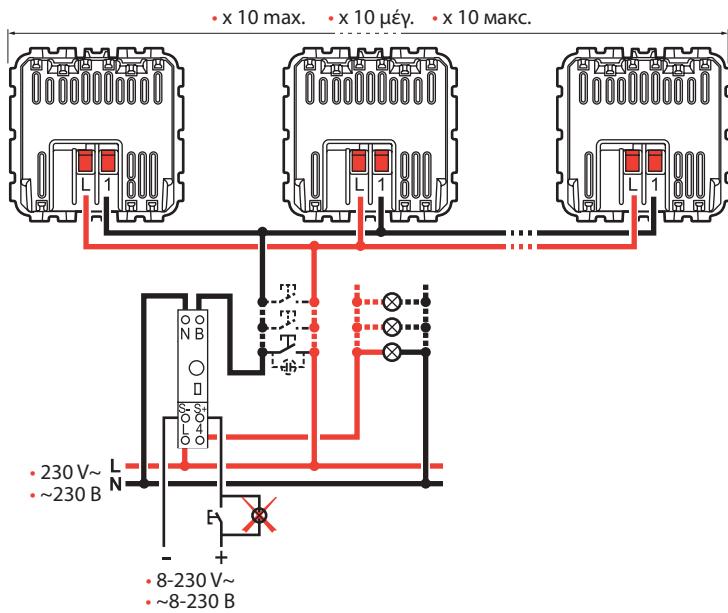




- Le temps réglé sur la minuterie et sur tous les détecteurs doit être égal ($\pm 10\%$)
- The time set on the timer and on all the detectors must be the same ($\pm 10\%$)
- Oι χρόνοι που ρυθμίζονται στο χρονόμετρο και στους ανιχνευτές πρέπει να είναι οι ίδιοι ($\pm 10\%$)
- Czas ustawiony na wyłączniku czasowym oraz na wszystkich czujnikach obecności musi być równy ($\pm 10\%$)
- O tempo ajustado no temporizador e em todos os detectores deve ser igual ($\pm 10\%$)
- Doba nastavená na časovom spínači a na všetkých detektoroch musí byť rovnaká ($\pm 10\%$)
- Časové nastavení na časovém spínači a na všech detektorech musí být stejné ($\pm 10\%$)
- Время, установленное на таймере и на всех датчиках, должно быть одним и тем же ($\pm 10\%$)

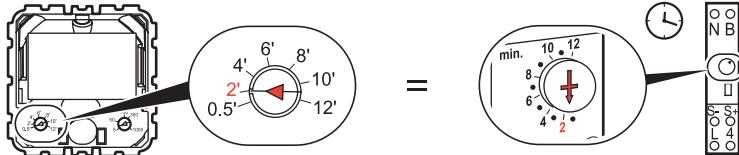

- Auto ON/OFF
- Automatic ON/OFF
- Αυτόματη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON/OFF)
- Автоматичне ON/OFF
- Auto ON/OFF
- Automatické zapnutie/vypnutie
- Auto ON/OFF
- Автоматическое включение и выключение

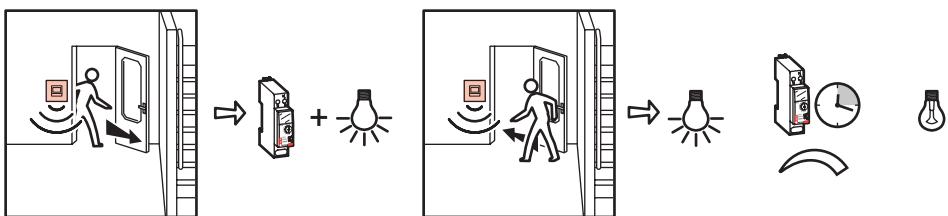

www.legrandoc.com

