


Logix
Prises TV/R Passage et terminale

Réf.(s) : 49075 - 49076



1. USAGE

Permet la réception des signaux TV et radio.

Câble recommandé 17/19 VATC

Blindage Classe A - Câblage en dérivation


Compatible UHD

Les produits se montent en goulotte à clippage direct (pas de montage possible en goulotte à clippage par supports), sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimum (pas de montage possible en boîte de sol verticale).

2. GAMME


Références	Désignation	Nbre de modules
49075	Prise TV/R Passage 14 dB blanc Artic	2
49076	Prise TV/R Terminale 10 dB blanc Artic	2

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


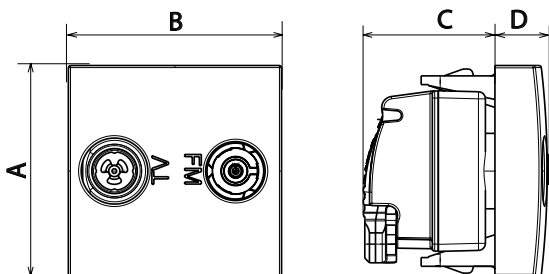


Références	A	B	C	D
49075 - 49076	45	45	27,6	11,3

4. RACCORDEMENT

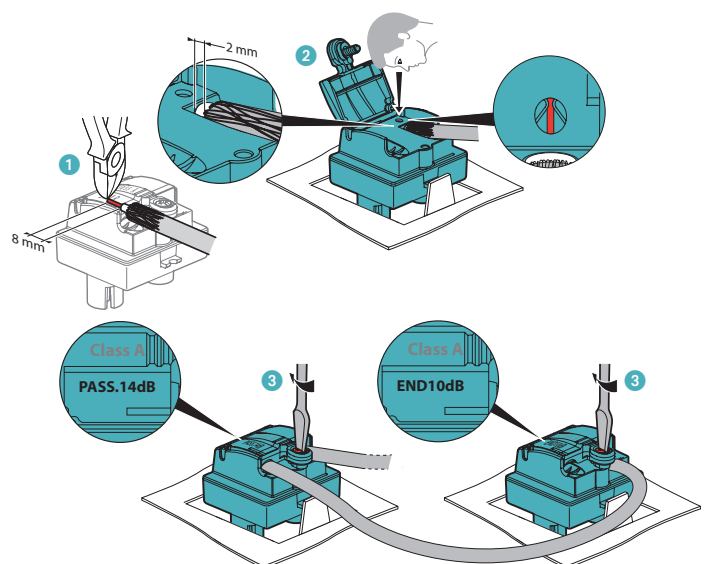

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

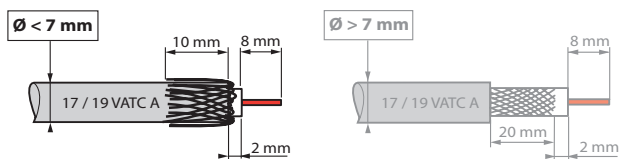

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
 Protection contre les impacts : IK 04
 Tenu câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Matière : - Enjoliveur : Polycarbonate
 - Socle : Polycarbonate
 - Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac

- Capot : zamac
 - Broche : bronze
 - Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle \varnothing 9,52 mm (TV)
 - Connecteur femelle (Radio)
 - Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 / 120-862 MHz
 R : 87,5-108 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.



Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital suivants : Anios, Surfianios, Bactily sine, Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.


8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2
- Certificat Classe A

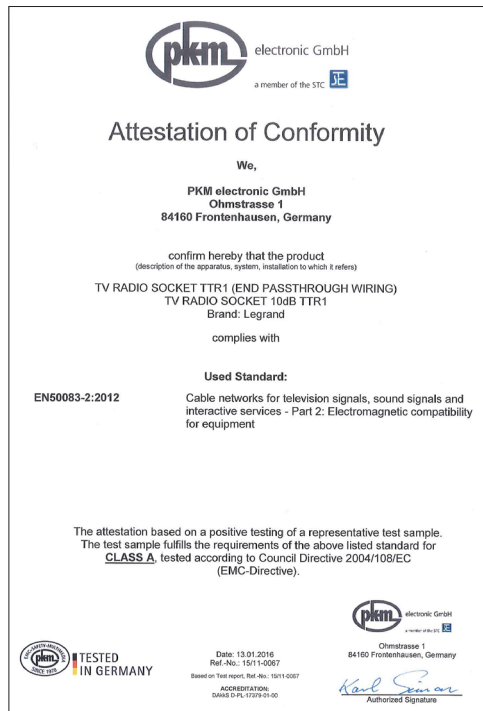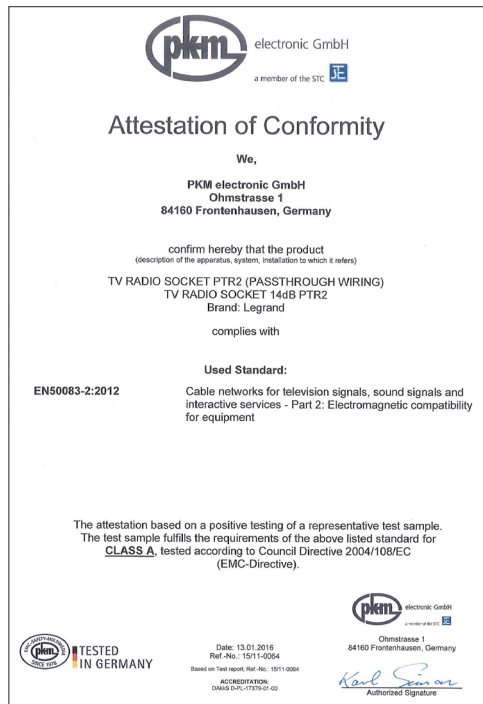

Prises TV/R Passage et Terminale

8. NORMES ET AGREMENTS (suite)

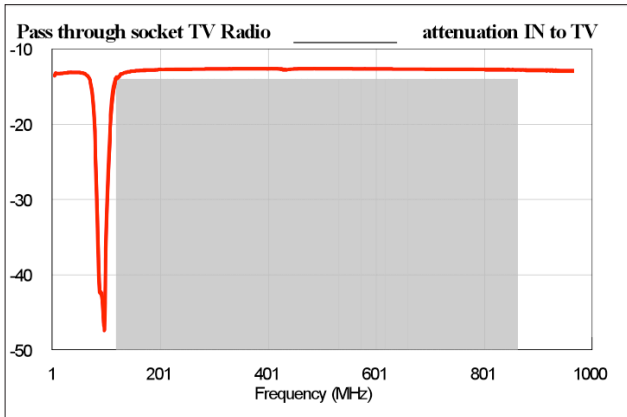

9. PERFORMANCE

